


RÜB Dahlen Busbahnhof

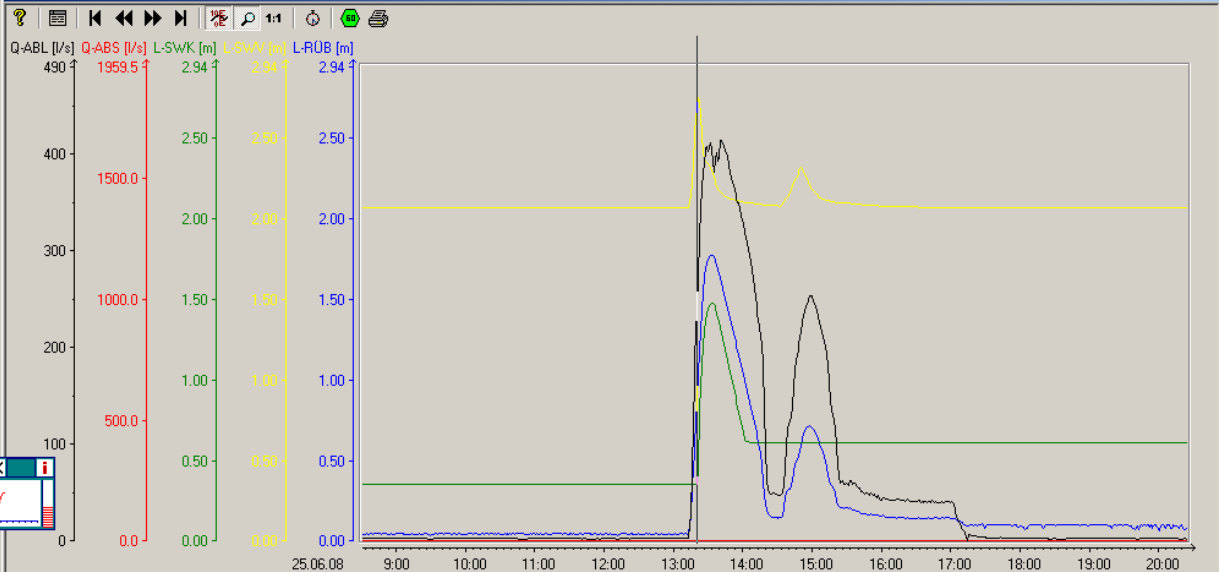

Kurve im Vordergrund RUEB_DBBHF_Messwerte_Durchfluss_Ablauf

RÜB Dahlen Busbahnhof

Kurve	Variablenanbindung	Wert	Datum/Zeit
Durchfluss Ablauf	RUEB_DBBHF\RUEB_DBBHF_Messwerte_Durchfluss_Ablauf	244	25.06.08 13:21:00.000
Durchfluss Entlastung	RUEB_DBBHF\RUEB_DBBHF_Messwerte_Durchfluss_Abschlag	1	25.06.08 13:21:00.000
Pegel Spülwasserkammer	RUEB_DBBHF\RUEB_DBBHF_Messwerte_Pegel_SWK	0.35	25.06.08 13:21:00.000
Pegel Spülwasservorlage	RUEB_DBBHF\RUEB_DBBHF_Messwerte_Pegel_SwV	2.70	25.06.08 13:21:00.000
Pegel RÜB	RUEB_DBBHF\RUEB_DBBHF_Messwerte_Pegel_Becken	0.88	25.06.08 13:21:00.000