

BAUGRENZE
Kanalbau
KM8
D: 127,55
S1: 126,63
S2: 126,03
Anbindung an
vorh. Kanal
DN 300 PP

DN 300 Stz
31,68 m - 2,78 %

KM7
D: 126,85
S: 125,15

DN 300 Stz
53,44 m - 1,74 %

DN 300 Stz
41,00 m - 0,93 %

KM6
D: 125,90
S: 124,22

DN 300 Stz
24,71 m - 1,04 %

KM4
D: 127,00
S: 123,58

DN 400 Stz
15,60 m - 1,04 %

DN 400 Stz
20,00 m - 0,55 %

DN 400 Stz
43,00 m - 0,56 %

DN 300 Stz
9,70 m - 1,50 %

außenliegender
Unterstütz
SE1: 125,87
SE2: 123,58

KM3
D: 126,97
S: 123,42

KM2
D: 126,33
S: 123,31


DN 400 Stz
7,70 m - 0,91 %

BAUGRENZE
Kanalbau
Auslauf
S: 123,00

BAUGRENZE
Kanalbau
KM4.1
D: 127,32
SE: 126,62
SA: 126,02
Anbindung an
vorh. Kanal
DN 150

KM1
D: 125,25
S: 123,07

geplanter Baubereich für
den Mischwasserkanal

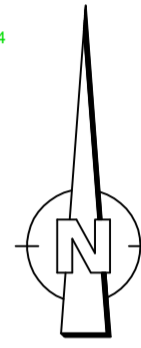

Bach S 122,67
Bach S 122,58
WSn am 02.10.2013 122,64